



Mocny punkt każdej instalacji!

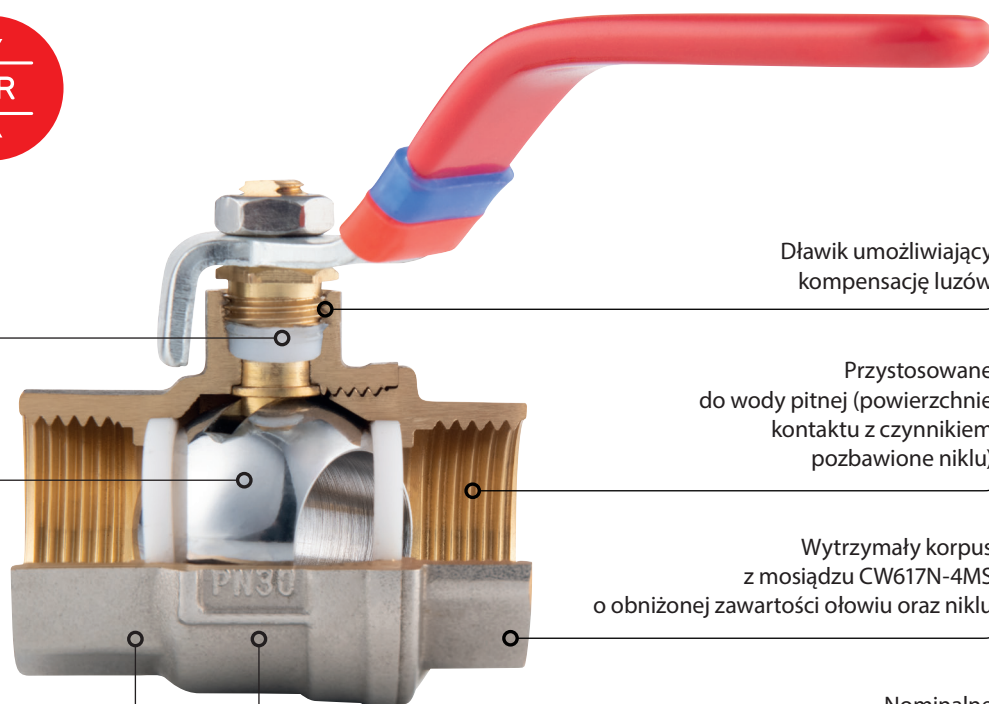

ZAWORY KULOWE WODNE

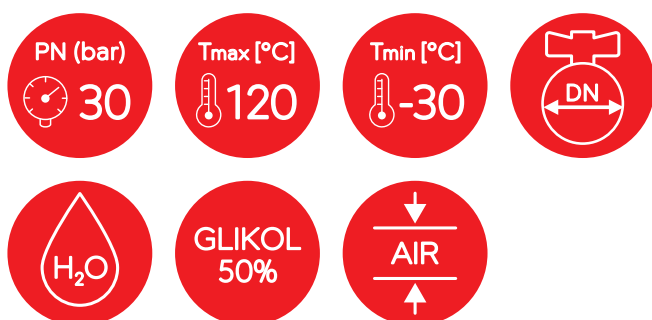

Uszczelnienie
trzpienia z PTFE

Dławkik umożliwiający
kompensację luzów

Chromowana kula

Przystosowane
do wody pitnej (powierzchnie
kontaktu z czynnikiem
pozbawione niklu)

Temperatura pracy
od -30°C do 120°C

Wytrzymały korpus
z mosiądzu CW617N-4MS
o obniżonej zawartości ołowiu oraz niklu

Nominalne
ciśnienie do 30 bar

ZALETY

- gwarancja: 10 lat
- przebieg kurki bez jakichkolwiek zwężeń nie dławi przepływu, pełny przebieg wg normy
- zawory przystosowane do wody pitnej – powierzchnia, która ma kontakt z wodą pitną (wnętrze zaworu oraz gwinty przyłączeniowe) nie jest niklowana.
- solidna metalowa rączka
- dławkik umieszczony w trzpieniu umożliwia kompensację ewentualnych luzów przy pomocy zwykłego płaskiego klucza
- chromowana i polerowana kula odporna na tzw. „zapiekanie”
- grube ścianki i solidne wykonanie – zwiększona trwałość i wytrzymałość
- kontrola jakości prowadzona ściśle według obowiązujących norm europejskich
- 100% wyprodukowanych zaworów poddawanych jest kontroli szczelności
- na korpusach znajdują się wymagane normą trwałe oznaczenia
- zawory wyposażone w opaski do identyfikacji wody ciepłej/ zimnej lub zasilania/powrotu

WYKONANIE I MATERIAŁY

- materiał korpusu: mosiądz CW617N-4MS – najnowszy standard higieniczny
- wykończenie kuli: chromowana, polerowana
- uszczelnienia kuli: PTFE
- uszczelnienia trzpienia: PTFE
- stabilne i bezpieczne osadzenie trzpienia dzięki montażowi od wewnątrz zaworu

PARAMETRY PRACY I ZAKRES STOSOWANIA

- ciśnienie nominalne: DN10 - DN50: 30 bar (PN30), DN65 - DN100: 25 bar (PN25)
- nominalna temperatura pracy: min -30°C, max. 120°C,
- media robocze: woda (instalacje wodociągowe, ciepłej wody użytkowej i ogrzewcze), max. 50% roztwór glikolu w wodzie, sprężone powietrze
- kurki posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.




PRODUKT Z ATESTEM



**ZAWÓR KULOWY
WODNY ZE STALOWĄ
RĄCZKĄ I Z DŁAWIKIEM
NAKRĘTNO - NAKRĘTNY**

DN	Ø	Kod towaru
10	G3/8	R023407001
15	G1/2	R023407002
20	G3/4	R023407003
25	G1	R023407004
32	G1 1/4	R023407005
40	G1 1/2	R023407006
50	G2	R023407007
65	G2 1/2	R023407008
80	G3	R023407009
100	G4	R023407010

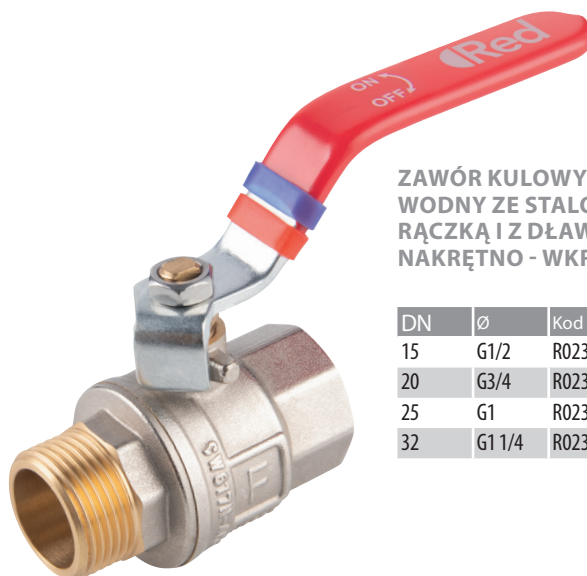

**ZAWÓR KULOWY
WODNY ZE STALOWĄ
RĄCZKĄ I Z DŁAWIKIEM
NAKRĘTNO - WKRĘTNY**

DN	Ø	Kod towaru
15	G1/2	R023407011
20	G3/4	R023407012
25	G1	R023407013
32	G1 1/4	R023407014




**ZAWÓR KULOWY
WODNY Z MOTYLKIEM
I Z DŁAWIKIEM
NAKRĘTNO - NAKRĘTNY**

DN	Ø	Kod towaru
15	G1/2	R023407015
20	G3/4	R023407016
25	G1	R023407017



**ZAWÓR KULOWY
WODNY Z MOTYLKIEM
I Z DŁAWIKIEM
NAKRĘTNO - WKRĘTNY**

DN	Ø	Kod towaru
15	G1/2	R023407018
20	G3/4	R023407019
25	G1	R023407020

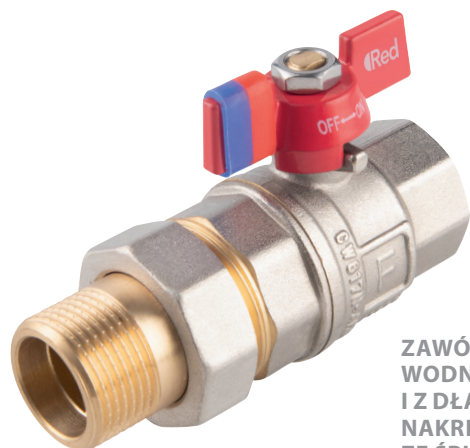

**ZAWÓR KULOWY
WODNY Z MOTYLKIEM
I Z DŁAWIKIEM
NAKRĘTNO - WKRĘTNY
ZE ŚRUBUNKIEM**

DN	Ø	Kod towaru
15	G1/2	R023407021
20	G3/4	R023407022
25	G1	R023407023